

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **U Elektrárny 265, k.ú.**

**785318, p.č. 737**

PSČ, místo: **252 46, Vrané nad Vltavou**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2169.7** m<sup>2</sup>

Objemový faktor tvaru A/V: **0.41** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

Celková energeticky vztažná plocha: **1744.4** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

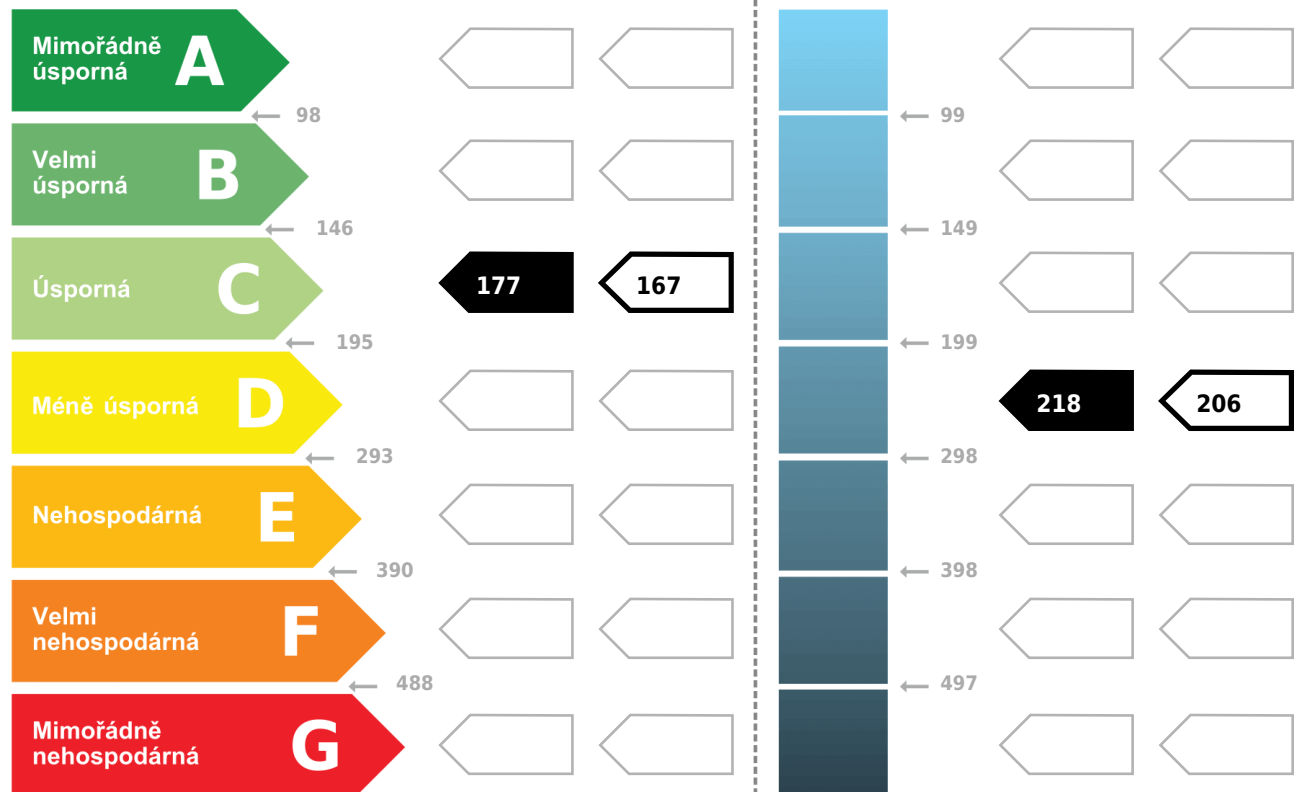

<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok	<b>308.9</b>	<b>379.8</b>
--	--------------	--------------

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

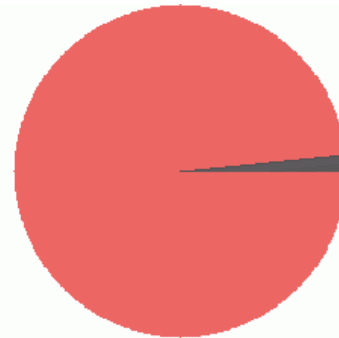

■ těžký topný olej: 303.8  
■ elektrická energie: 5.1

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)
Mimořádně úsporná	<b>A</b>						
	<b>B</b>						
	<b>C</b>	86.8	77.0			87.3	2.9
	<b>D</b>	0.29	0.25				
	<b>E</b>						
	<b>F</b>						
Mimořádně neekonomická	<b>G</b>						
<b>Hodnoty pro celou budovu</b>		<b>151.0</b>				<b>152.0</b>	<b>5.1</b>
	MWh/rok						

Zpracovatel: **Ing. Jarmila Bílá**  
Kontakt: **Vavřenova 1171/10, 14200, Praha 4**  
**723494232 / jarmila.bila@volny.cz**

Osvědčení č.: **0360**  
Vyhотовeno dne: **11.6.2018**  
Podpis: .....